STOP FIRE SB 30

Ecran de cantonnement

Tous les lieux recevant du public, privé ou non, doivent respecter la réglementation incendie. A ce titre, le Stop Fire SB 30 est installé pour contenir et/ou canaliser les fumées produites par l'incendie.

Le Stop Fire SB 30 est un float clair ayant subi un façonnage et une trempe spécifiques. Il est conforme à la norme EN 14179. En tant qu'écran de cantonnement, il permet de contenir, de canaliser les fumées produites par un incendie dans un certain volume et bénéficie du classement DH30. Transparent et sans maille, il assure une transparence parfaite en toute circonstance et son esthétique évoque les vitrages attachés.

Livré avec son système de fixation, le vitrage SB 30 est suspendu à un mécanisme de pièces inox traversantes, perpendiculairement au plafond avec un entraxe maximum de 900 mm. Ce mécanisme doit s'appuyer sur un support béton, placoplâtre renforcé ou un profil acier. Aisé à mettre en œuvre, son temps de montage est réduit quelle que soit la situations de chantier

L'ensemble, pièces de maintien + verre :

- fait l'objet du marquage CE
- doit être commercialisé ensemble
- est conforme à la EN 12 101-1

Type de vitrage	Simple vitrage clair ou avec sérigraphie
Utilisation	Fumée
Protection au feu	Dans les 2 sens
Epaisseur de verre courante	6 mm
Poids	15 kg/m^2
Tolérance sur dimensions	± 2 mm
Dimensions minimales du verre	300 x 350 mm
Transmission lumineuse - TL % (EN 410)	89 (suivant sérigraphie et couverture)
Réflexion lumineuse - RL % (EN 410)	8 (suivant sérigraphie et couverture)
Facteur solaire - FS % (EN 410)	84
Résistance à l'impact (EN 12600)	1C1
Réaction au feu (EN 13501)	A1
Résistance aux UV	Oui
Marquage CE	Conforme à EN 12101-1 et EN 14179-2

STOP FIRE SB 30

Ecran de cantonnement

Mise en œuvre

Coupe de principe avec équerre (en mm)

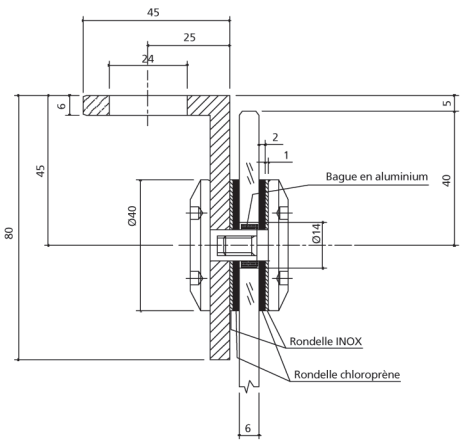

Coupe de principe avec patte linéaire (en mm)

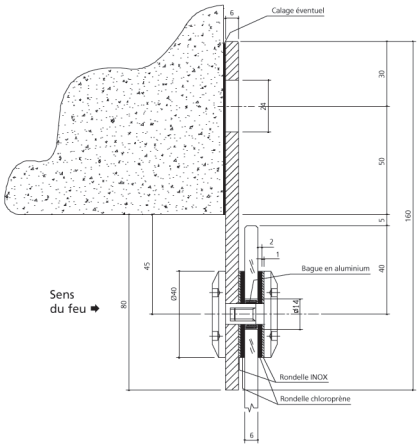

Élément de cloison légère en placoplâtre renforcé

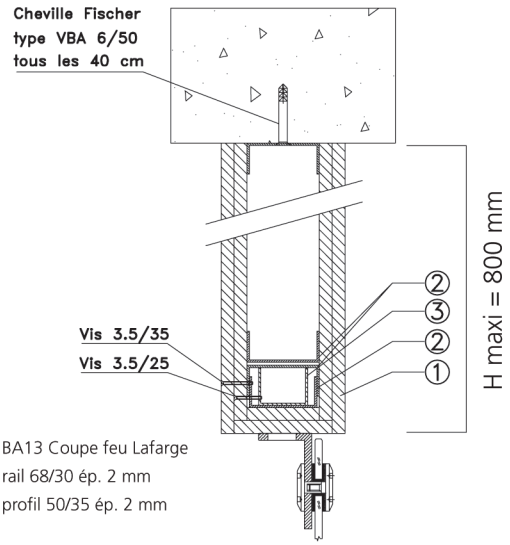

Exemple de montage (en mm)

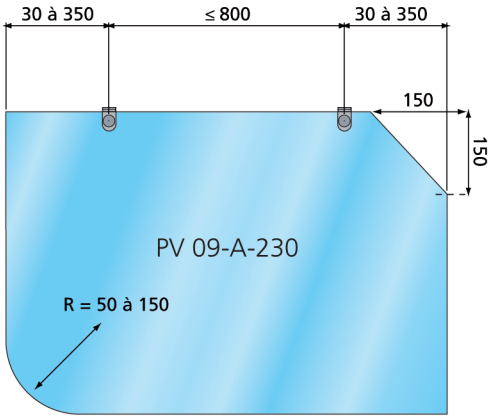

Il appartient à l'entreprise de respecter la conformité du montage et de vérifier l'usage prévu avec la réglementation nationale. Coin rond et pan coupé autorisés.

SB sur profil en acier

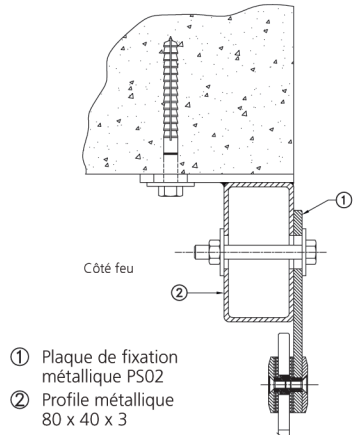

Exemple de montage (en mm)

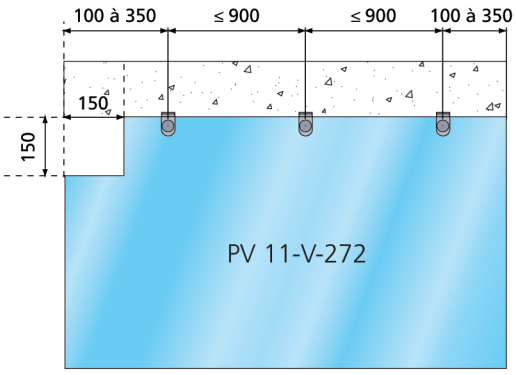

VIT SA • 233 route de Guichard • BP 131
71600 HAUTEFOND
Tél. 03 85 81 48 08 • Fax 03 85 81 38 30
contact@vit.fr

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 La Fouillouse
Tél. 04 77 36 90 06 • Fax 04 77 36 90 23
atv@vit.fr

VARNET SARL • 61 rue L. et G. Bazinet
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 05 89 • Fax 03 84 52 60 52
varnet@vit.fr

QUESTIONNAIRE STOP FIRE

Un questionnaire par type de verre et par affaire.

☐ **Etude** ☐ **Devis** ☐ **Commande** **Date :** .....

Client : ..... **Réf. chantier :** .....

Classement au feu

E 30	E 60	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120	DH 30

E = pare-flammes
EI = coupe feu
DH = écran cantonnement

Type de mise en œuvre

	Prise en feuillure 4 côtés
	Bord à bord

Type d'ouvrage • Votre mise en œuvre sera un/une...

Cloison	Porte			Toiture	Plancher	Ecran de cantonnement	Façade	Fenêtre ouvrante	Oculus
	1 vantail ☐		2 vantaux ☐						

Type d'ossature

Bois	Jansen	Forster	RP Technik	Alu Reynaers	Alu Schüco	Alu Wicona	Alu Technal	Autre (précisez)
								.....

Dimensions du plus grand vitrage

Largeur	..... mm
Hauteur	..... mm

Passage libre de porte

Largeur	..... mm
Hauteur	..... mm

Cotes de réservation de l'ouvrage

Largeur	..... mm
Hauteur	..... mm

Support / encadrement

Béton	Cloison légère EI 60	Autre

Utilisation

Intérieure	Milieu humide	Extérieure

Sens du feu

Indifférent	Extérieur vers intérieur	Intérieur vers extérieur

Garde-corps

☐ Oui
☐ Non

Sablage

☐ Oui
☐ Non

Coordonnées de l'entreprise et signature (obligatoire)

.....
.....
.....
.....
.....

Je signe (cochez)

☐

CLIQUEZ ICI POUR ENVOYER VOTRE QUESTIONNAIRE, MERCI.

ENVOI

VIT SA • 233 route de Guichard • BP 131
71600 HAUTEFOND
Tél. 03 85 81 48 08 • Fax 03 85 81 38 30
contact@vit.fr

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 LA FOUILLOUSE
Tél. 04 77 36 90 06 • Fax 04 77 36 90 23
atv@vit.fr

VARNET SARL • 61 rue L. et G. Bazinet
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 05 89 • Fax 03 84 52 60 52
varnet@vit.fr

Juillet 2021